


緊急遮蔽(落とし)蓋

●手動式 緊急遮蔽(落とし) 蓋について


敷地内に降った雨は、小さな雨の場合は許容放流量まで放流しますが、許容放流量を超えて流入した水量は、越流堰1を越えて地下貯留槽に流入します。地下貯留槽に貯まった水は、ポンプアップで排水し、オリフィスの手前に流入させます。設計降雨を超える雨の流入により貯留槽がHWLに到達した場合には、予備のポンプも稼働した非常用排水を行いません。それでも水位上昇した場合には、水位センサーにより電磁弁を作動させ、流入を遮断します。電磁弁作動による分水人孔内の余水は越流堰2を越えて下水道へ放流します。その際、電磁弁の故障に備えて、手動式の「緊急遮蔽(落とし) 蓋」が設置されます。

●緊急遮蔽(落とし) 蓋(横型)

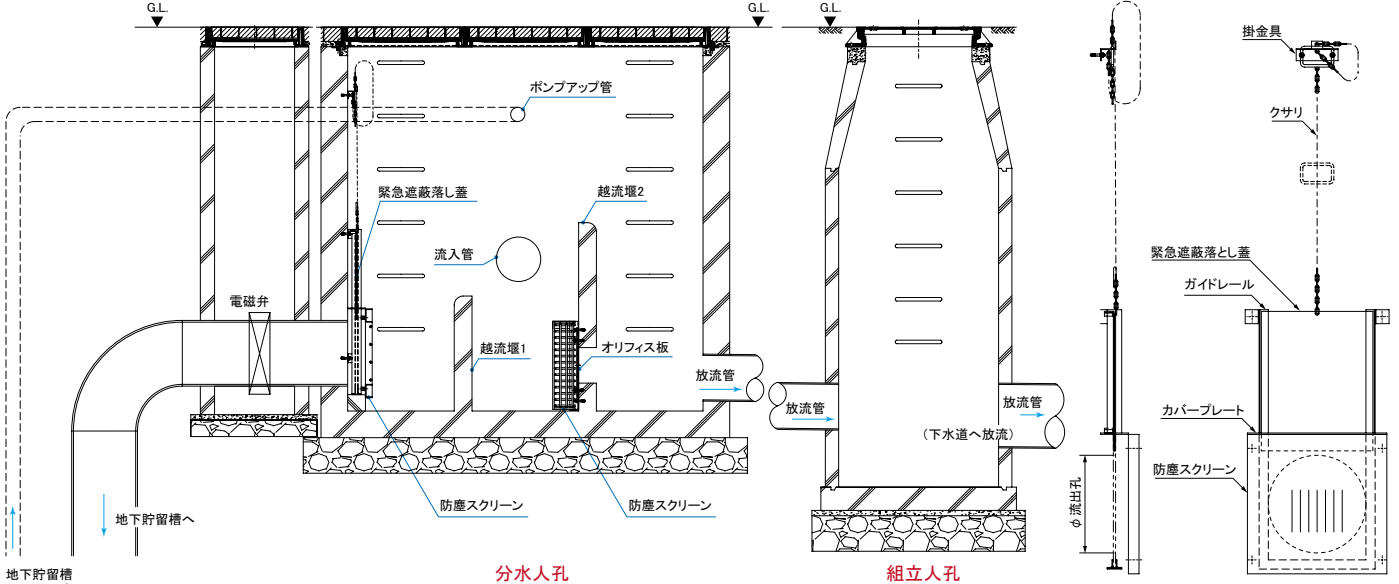

※適用径寸法・製品寸法についてはお問い合わせください。

●緊急遮蔽蓋(縦型)

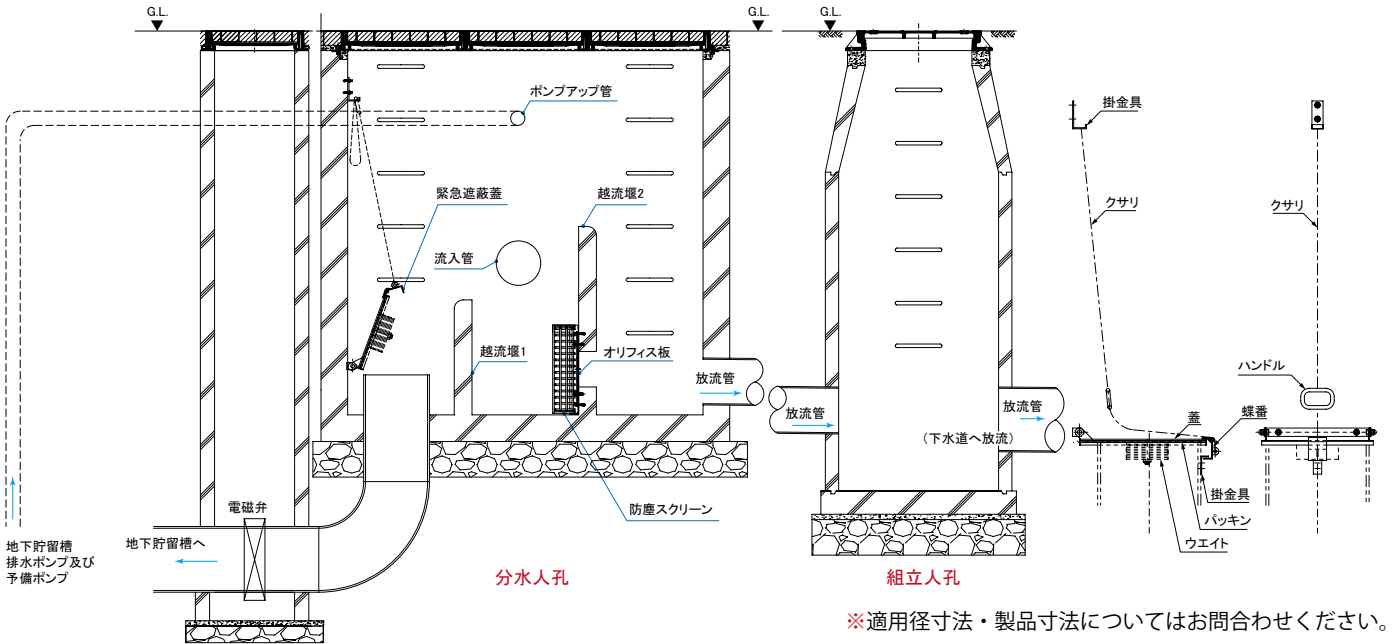

※適用径寸法・製品寸法についてはお問い合わせください。

2-1

緊急遮蔽蓋